

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 20/_____**

Аккольский район
Место составления

23.02.2026 г.
Время 16:33

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 20 от 06.02.2026 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

ЕРМАК ДМИТРИЙ ТАРАСОВИЧ - Начальник ОЧС Аккольского района
ШАЙМЕРДЕНОВ МАУЛЕН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района
ДАУКЕНОВ ТЕМИРЛАН ЕРЖАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района
КУЛЕБАЕВ МАРАТ ШАЯХМЕТОВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы С. Нурмагамбетова, села Енбек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы С. Нурмагамбетова, села Енбек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аккольский район, Енбек, Студенттер (улица), 5.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 11.02.2026 - 23.02.2026

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

В соответствии с предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V и списком проведения профилактического контроля на основе СУР на 1-е полугодие 2026 года, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в целях осуществления контроля по соблюдению противопожарных требований, предусмотренных правилами и стандартами в области пожарной безопасности, нормами Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" от 11 апреля 2014 года № 188-V .


Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы С. Нурмагамбетова, села Енбек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
---	--	---

	числе о выявленных нарушениях, их характере)	
1	Отсутствуют проезды и подъезды к зданию школы для проезда пожарной техники, из-за скопления снега. Основание: п.164 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
2	Под лестничным маршем мини-центра осуществляется хранение различных горючих материалов. Основание: п.24 п.п.10 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
3	В кабинете №3 осуществляется размещение первичных средств пожаротушения на высоте более 1,5 метра от пола. Основание: п. 18, п.п. 12 приложения 3 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
4	В спортивном зале объемные световые знаки пожарной безопасности "Выход" находятся в технически неисправном состоянии. Основание: п.35 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
5	Ковровые дорожки в мини-центре не прикреплены к полу. Основание: п.38 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	П. 72 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
6	В кабинете математики эксплуатируется светильник со снятым плафоном, предусмотренной конструкцией светильника. Основание: п. 86 п.п. 2 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности
7	В кабинете делопроизводителя в распределительной коробке соединения жил электрических проводов выполнены методом скручивания. Основание: п.80 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности

чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан от 21 февраля 2022 года №55

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

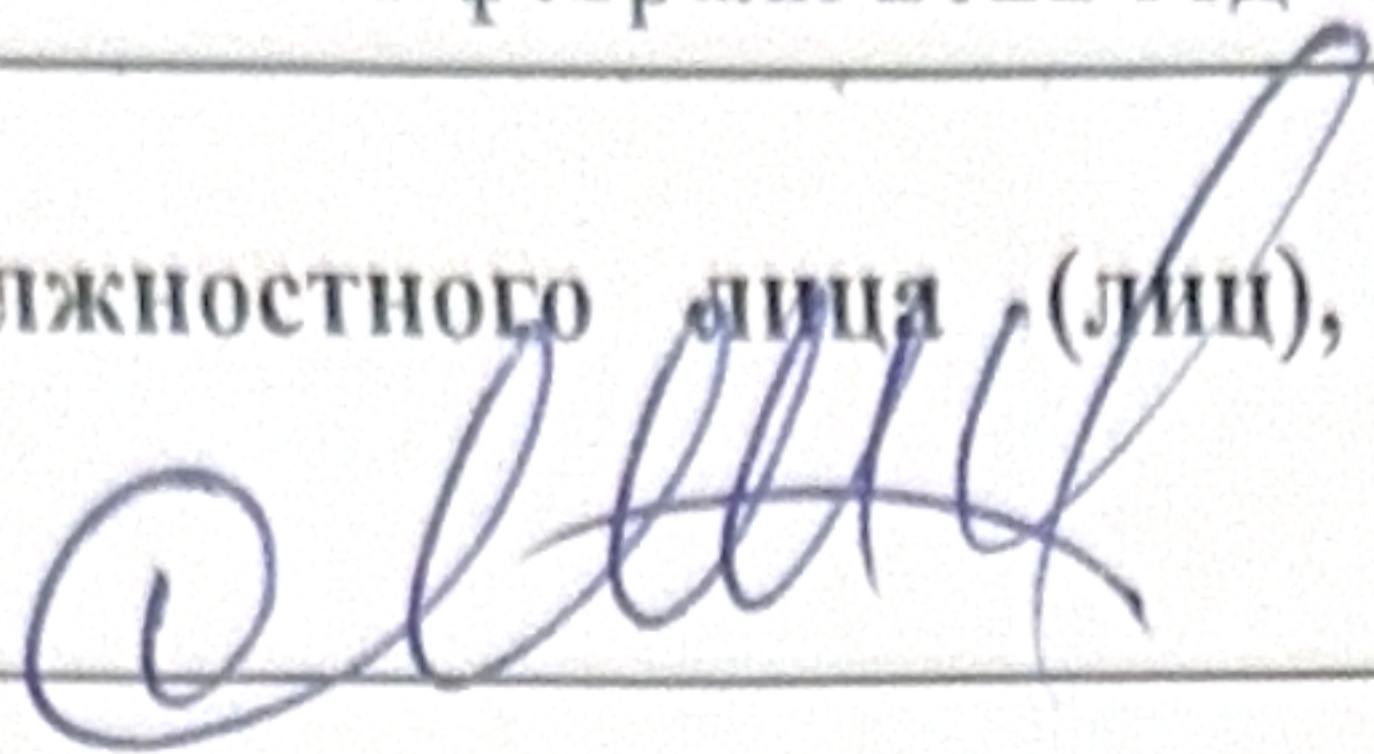

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Приложение на «___» листах

«___» _____ 20__ г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.